

赤穂市下水道ウォーターPPP事業に関するマーケットサウンディング調査 結果概要

調査目的・概要


調査目的

- 民間事業者様からウォーターPPP(以下:WPPP)事業への参画意欲、事業対象とする業務の範囲・スキーム・事業条件に関するご意見等を徴収

調査概要

- 実施時期:R7年11月~12月
- 市ホームページで公募し、参加申込を受け付けた計31社に対して主に5項目のアンケート調査を実施。なお、回答は29社から得られた。


アンケート調査対象企業毎の回答数

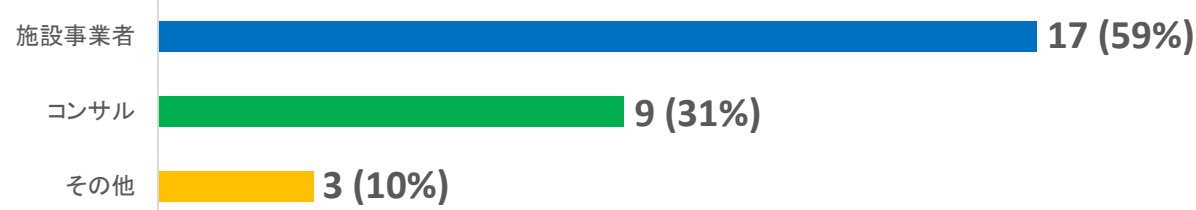

調査結果


1. 参画意欲

「参画意欲あり」は7社(24%)。19社(66%)が「事業内容によって判断」と回答。

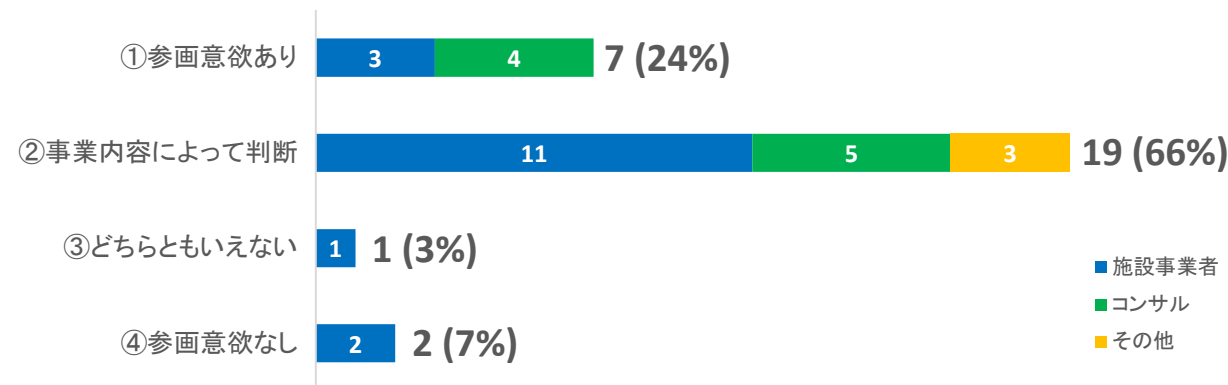

2. 処理場と管路の一体管理への意向



「参画意欲なし」と答えた2社を除く27社のうち、11社(41%)が一体的な事業実施が「難しい」と回答。「望ましかつ可能」とした企業はその他の2社。「望ましくないが可能」と「どちらともいえない」が共に7社(26%)ずつの回答。

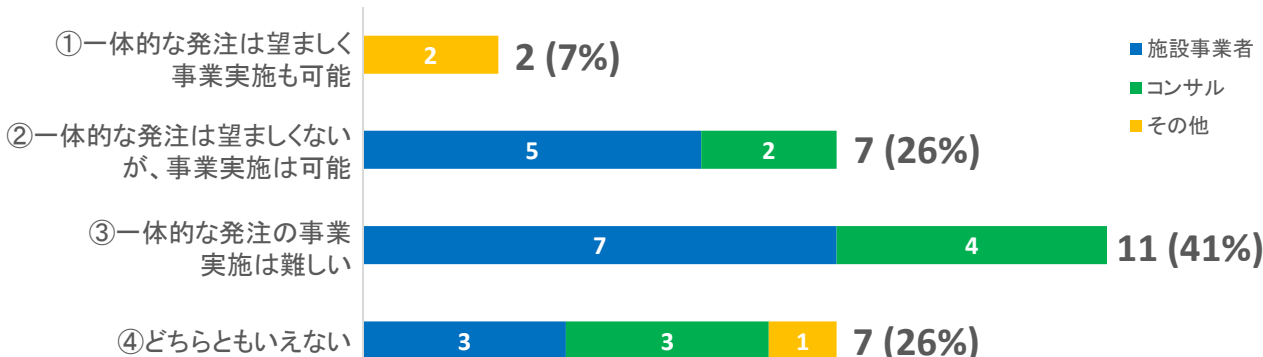

3. 参画を希望するパターン

「パターン①(施設管路一体管理)」が4社(15%)。「パターン②(施設管理のみ)」は13社(48%)が選択。(施設事業者のうち、9社がパターン②を選択。)また、10社(37%)が「③上記以外」を選択。処理場管路一体の更新実施型や、パターン①・②をベースに一部施設/管路更新も対象にする形式の希望があった。

パターン①						パターン②					
公共・特環						公共・特環					
施設ホップ			管路			施設ホップ			管路		
維持管理	修繕	更新	維持管理	修繕	更新	維持管理	修繕	更新	維持管理	修繕	更新
■ WPPP対象						■ WPPP対象					
□ 従来発注						□ 従来発注					

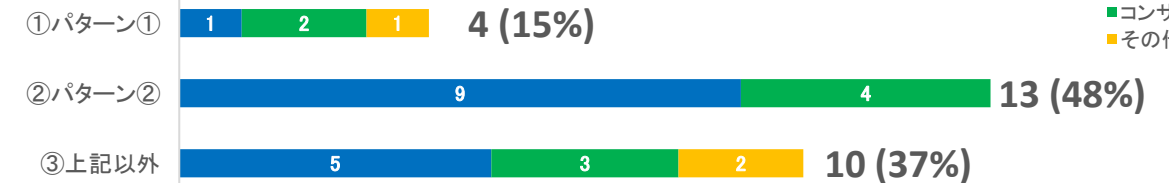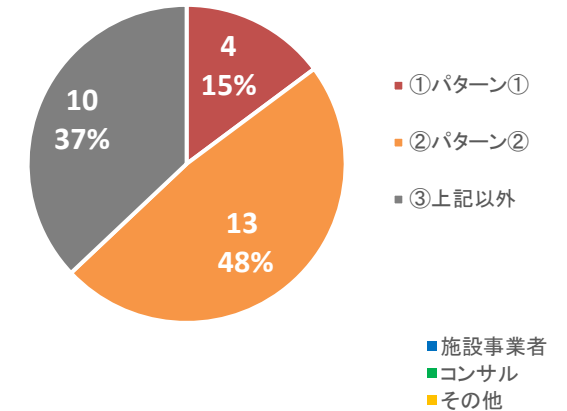

4. WPPPの4要件に関する懸念・要望

WPPP導入の際の4要件に対する主要な懸念(上位2項目)は以下の通り。

①長期契約	物価・人件費などの価格変動への対応(19社) 長期契約の見直しルールなどの柔軟性の確保(4社)
②性能発注	事前の情報開示(維持管理/資産評価/性能規定)(14社) 性能発注の範囲・段階的導入の詳細な情報(5社)
③維持管理と更新の一体マネジメント	財政的な制約・予算確保・リスク分担の詳細な情報(9社) 更新計画・設計に関する要望(3社)
④プロフィットシェア	コスト削減分のシェア方法への要望(8社) プロフィットシェアの仕組み・ルール/基準の詳細な情報(7社)

※プロフィットシェア・・・民間の工夫により生み出されたコスト削減分(プロフィット)を官民で分配(シェア)する仕組み

5. WPPPよりも委託範囲が狭い包括的民間委託を実施した場合の参画意欲

「参画意欲なし」が13社(45%)、「事業内容によって判断する」が11社(38%)。「参画意欲あり」は施設事業者・コンサル1社ずつの2社(7%)。

